


騒音分析成績表

暗騒音:25dB以下  
測定場所:無響室  
測定日:2021/10/11

被測定物:BIS-601-CK(50Hz)  
測定面:側面騒音(1.5m)  
定格静圧:325Pa、騒音値:53dB(A)

富士工業株式会社  
作成日:2021/10/26

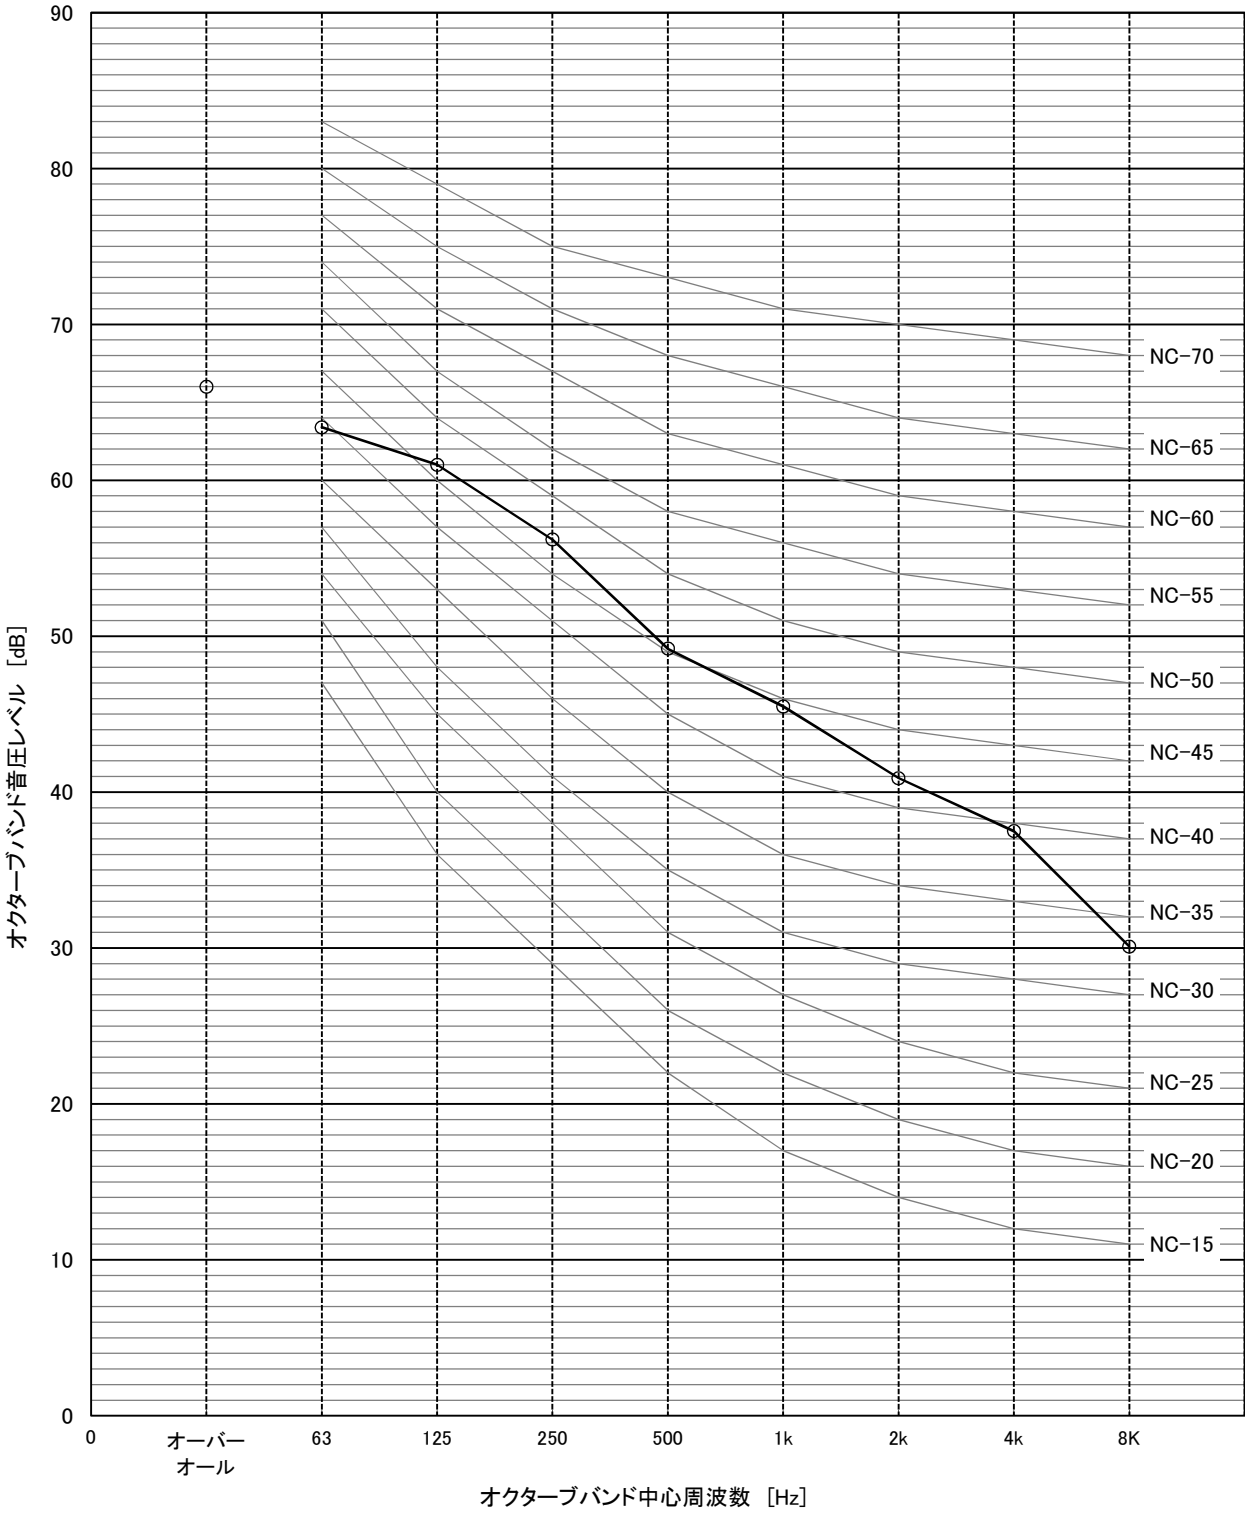


騒音分析成績表

暗騒音:25dB以下  
測定場所:無響室  
測定日:2021/10/11

被測定物:BIS-601-CK(50Hz)  
測定面:吸込騒音(1.5m)  
定格静圧:325Pa、騒音値:73dB(A)

富士工業株式会社  
作成日:2021/10/26

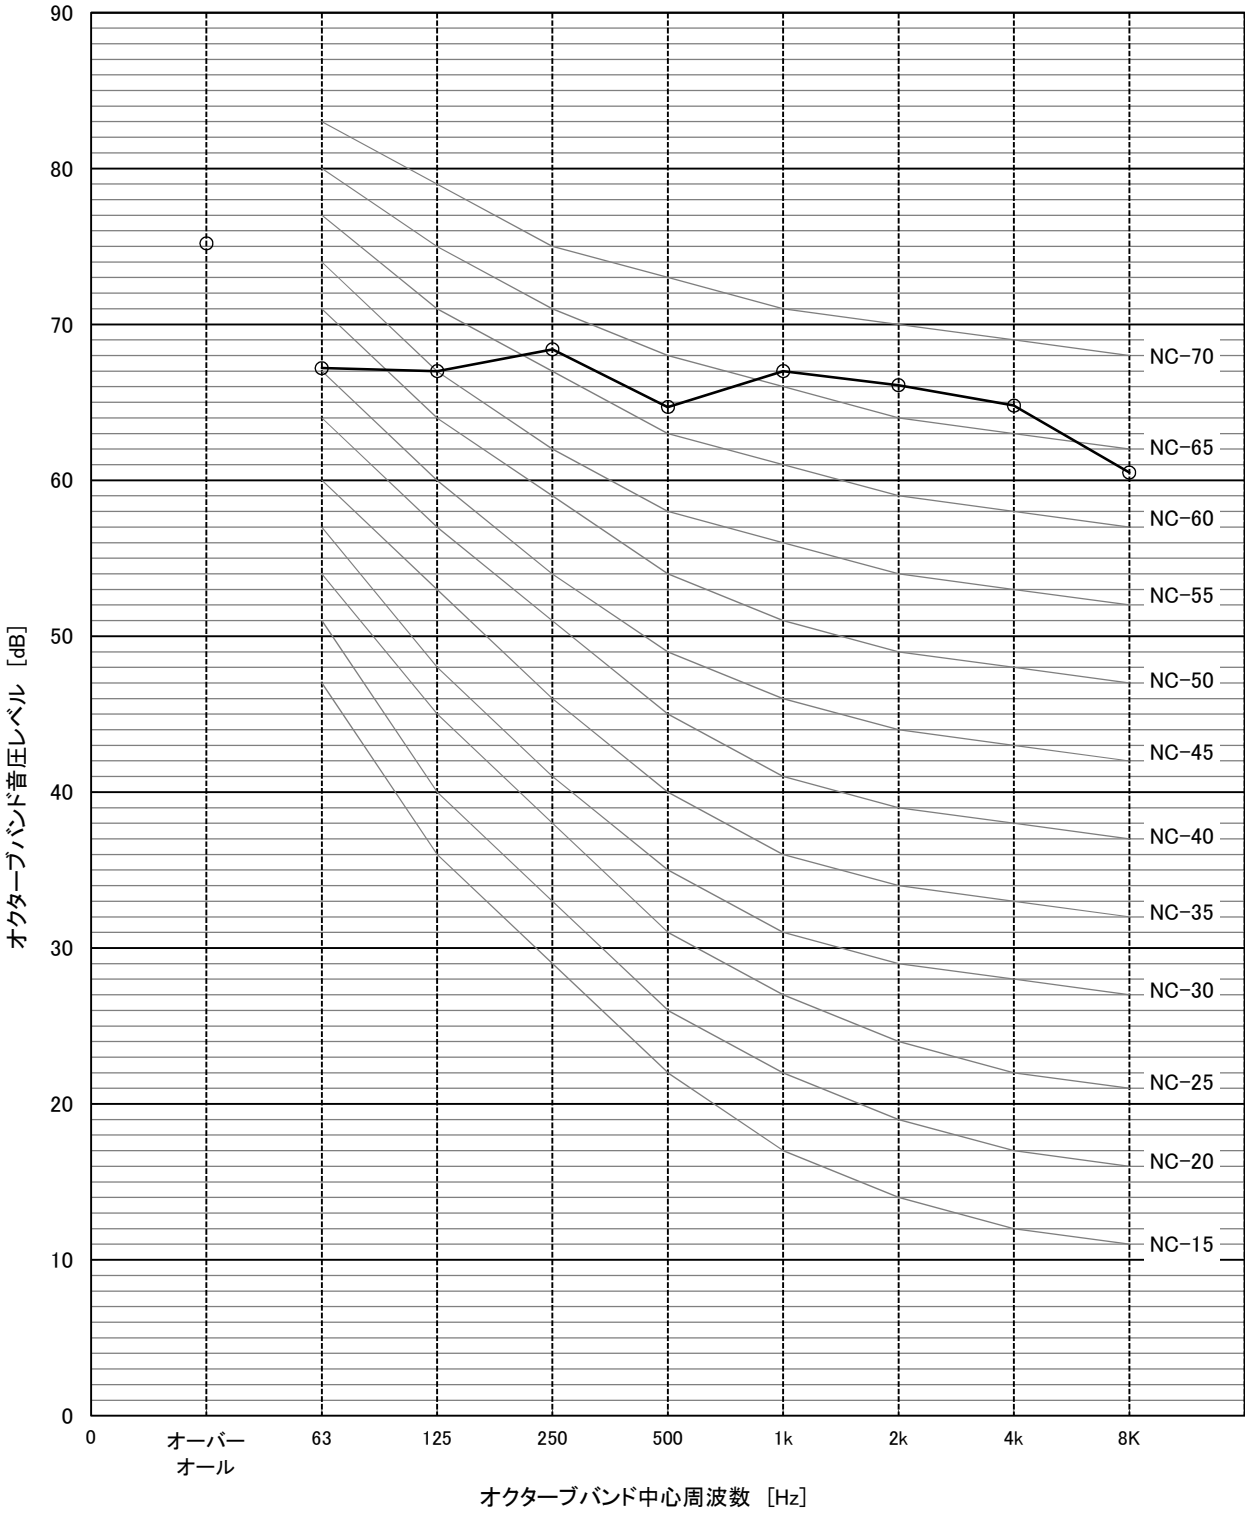

騒音分析成績表

暗騒音:25dB以下

測定場所:無響室

測定日:2021/10/11


被測定物:BIS-601-CK(60Hz)

測定面:側面騒音(1.5m)

定格静圧:570Pa、騒音値:54dB(A)

富士工業株式会社

作成日:2021/10/26

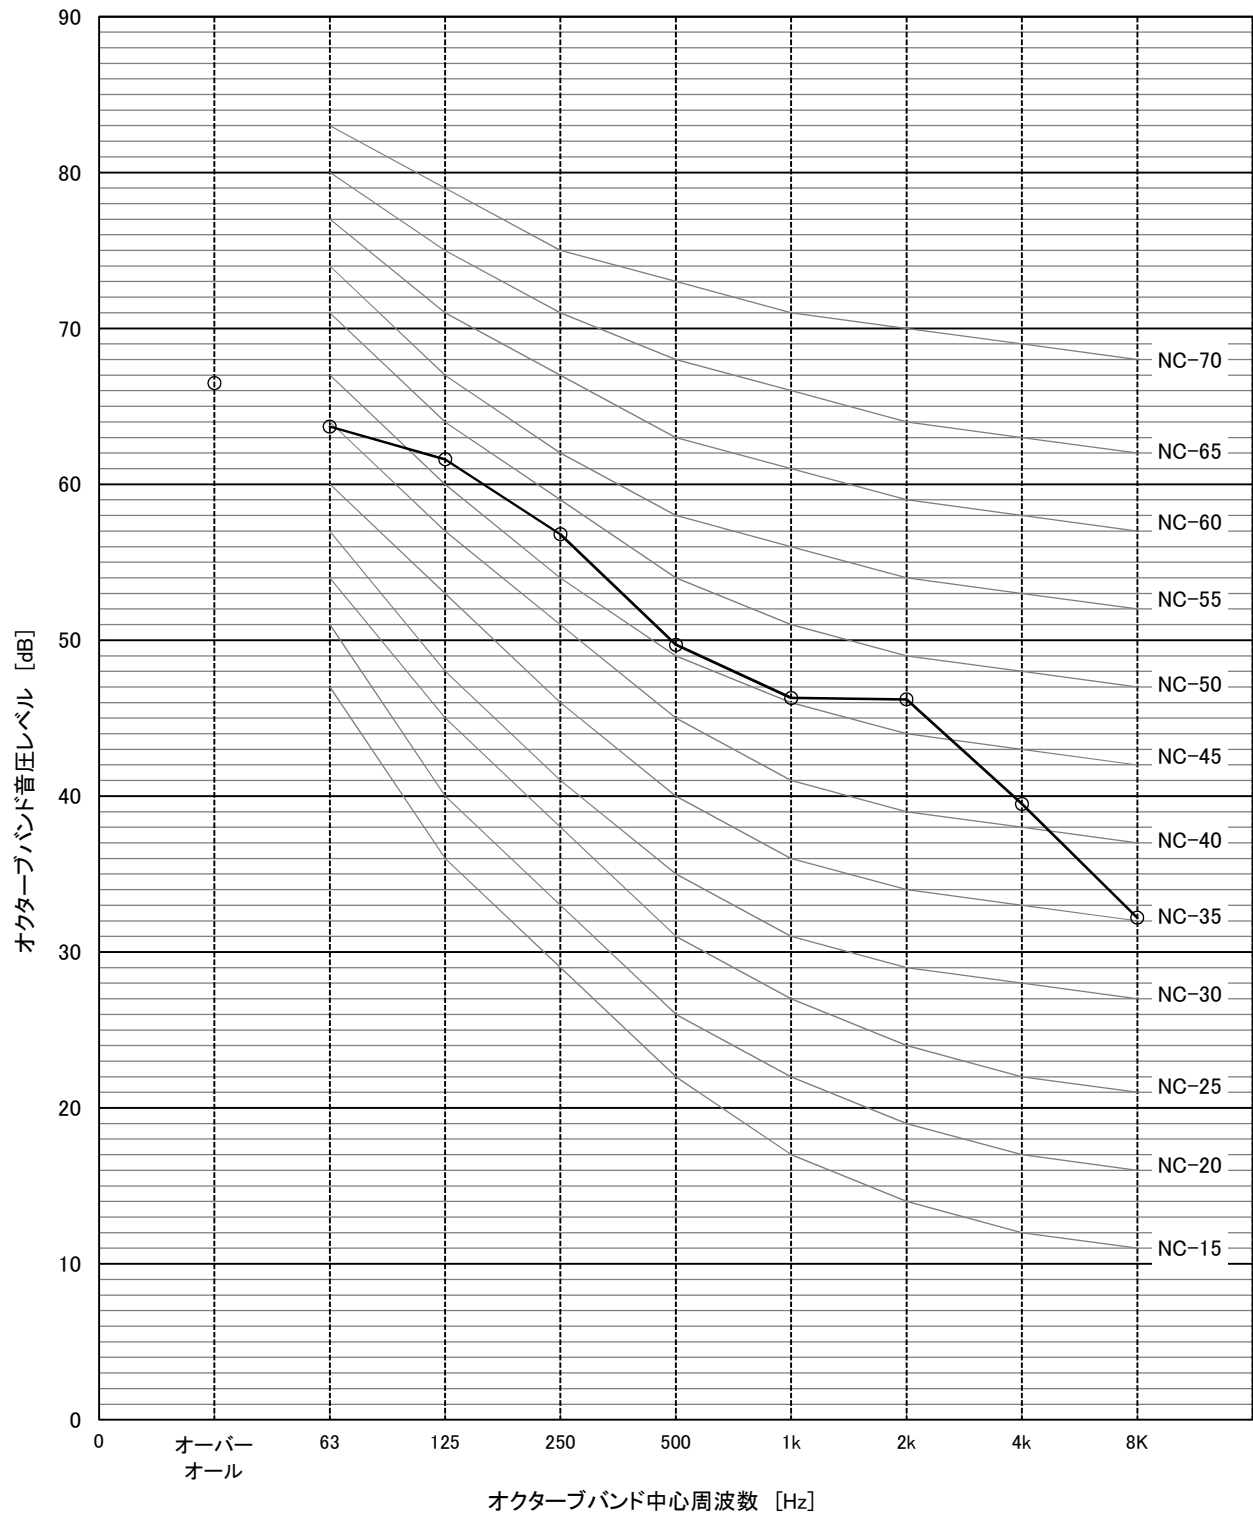

騒音分析成績表

暗騒音:25dB以下

測定場所:無響室

測定日:2021/10/11

被測定物:BIS-601-CK(60Hz)

測定面:吸込騒音(1.5m)

定格静圧:570Pa、騒音値:76dB(A)

富士工業株式会社

作成日:2021/10/26

