



端子台セット BIS-TS-101/201

結線図

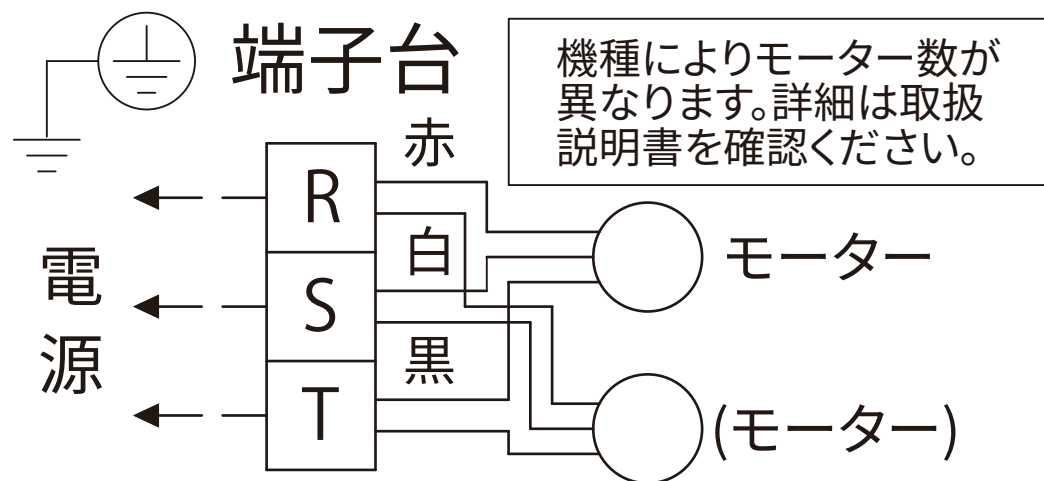

<ご注意>

- 先端を15mm皮むきした芯線を端子台の奥まで差し込んでください。

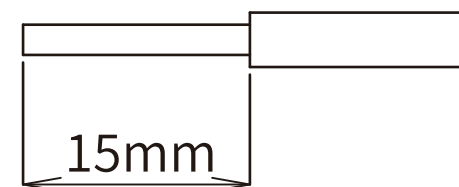

適用電線 単線 ϕ 1.6・2.0

- モーター焼損防止のため送風機1台毎に定格にあった過負荷保護装置を取り付けてください。
(定格は銘板を確認ください。)